

CÉGADATOK

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

Székhely címe: 9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.

Telephelyek száma: 4

FŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK

VILLAMOS ENERGIA


<1 GWh

FÖLDGÁZ

500-1 000 000 m3 között

TÁVHŐ


0 GJ

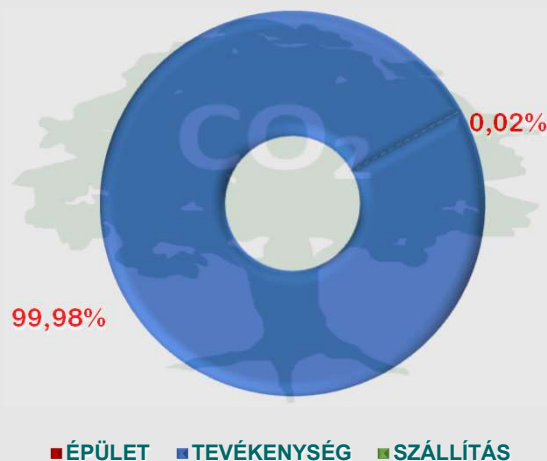ENERGIAMÉRLEG KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ
összesen 2024. [kWhpr/év]225 267
3,91%5 535 710
96,1%ÖSSZES ENERGIAHORDOZÓ
2024. éves

■ ÉPÜLET ■ TEVÉKENYSÉG ■ SZÁLLÍTÁS

VÁSÁROLT ENERGIAHORDOZÓ MENNYISÉGÉNEK VÁLTOZÁSA
2024 / bázisév

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ összesen

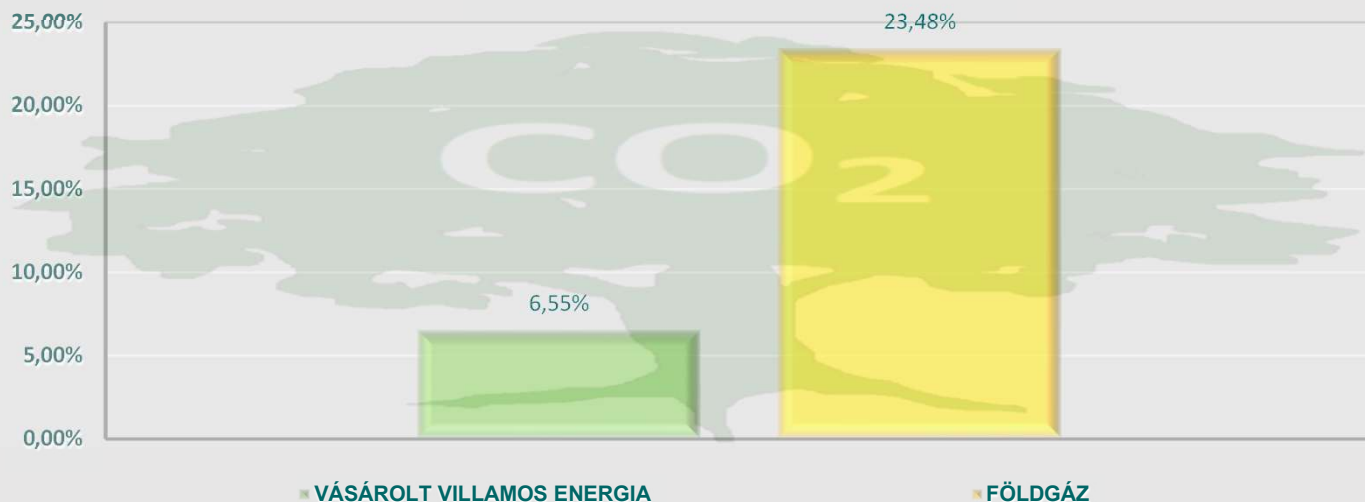


■ VÁSÁROLT VILLAMOS ENERGIA

■ FÖLDGÁZ


A fenti adatokból és grafikonokból a következők láthatók: A villamosenergia-felhasználás ~7 %-kal nőtt a 2024. évben a bázisévhez képest. A telephelyeken távhő-felhasználás nincs. A földgáz-felhasználás ugyanakkor ~24 %-kal nőtt. A fűtési időszak külső átlaghőmérséklete (napi átlagok alapján számítva) a 2024. évben 0,68 °C-kal magasabb volt a bázisévhez képest.

A KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ összes végsőenergia-felhasználása ~24 %-kal nőtt a 2024. évben a bázisévhez képest. Ugyanakkor a termelés is ~25 %-kal nőtt .

A HAVI VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A HAVI KÜLSŐ ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETEK ALAKULÁSA

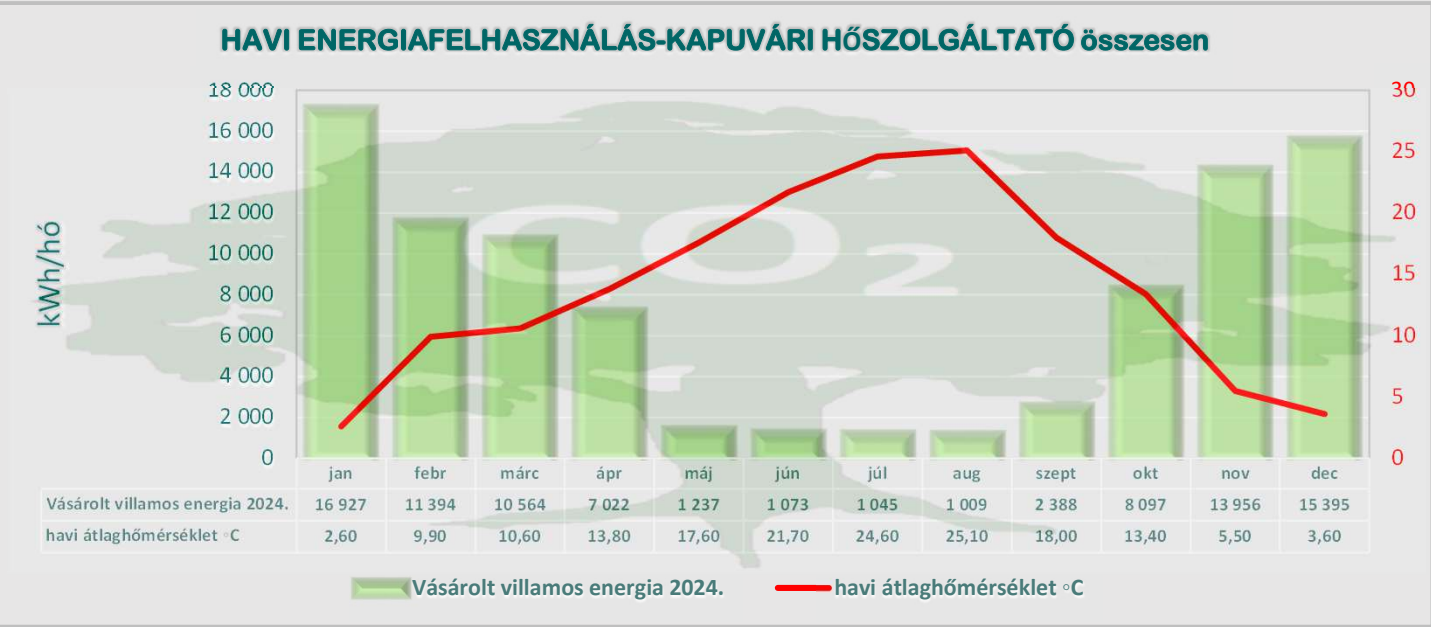


A HAVI FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS ÉS A HAVI KÜLSŐ ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETEK ALAKULÁSA

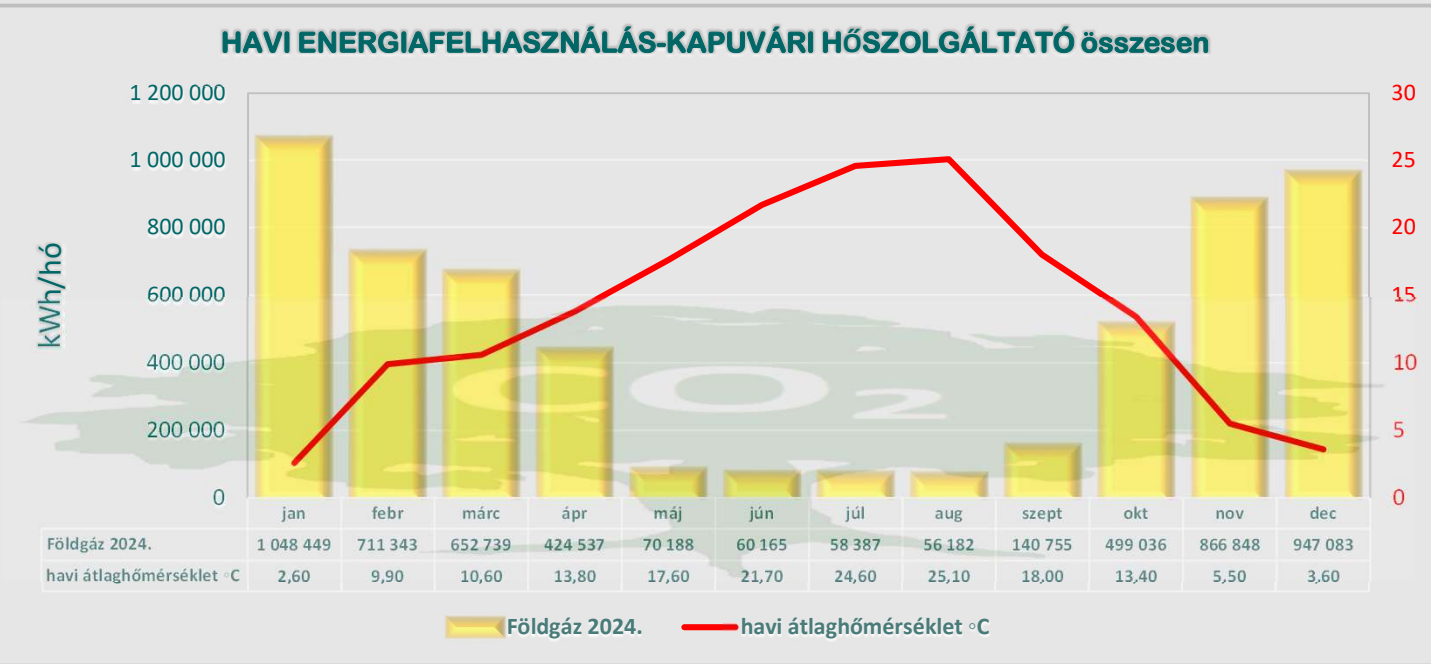


A HAVI VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS HAVI TERMELÉSI ADATOK ALAKULÁSA

HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ összesen

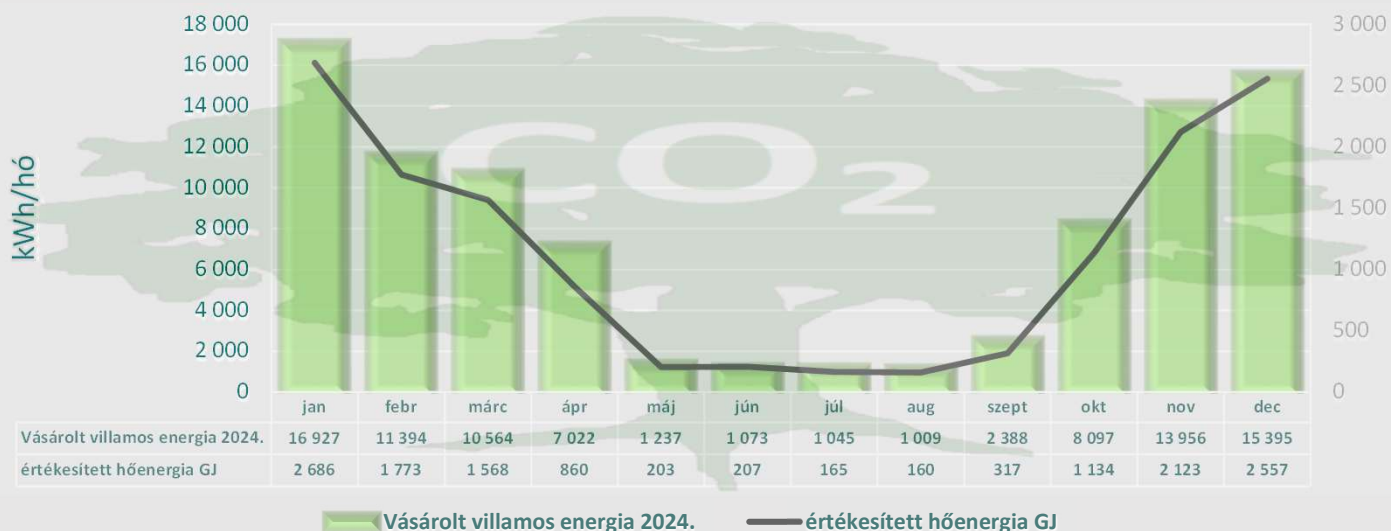


A HAVI FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS ÉS HAVI TERMELÉSI ADATOK ALAKULÁSA


HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ összesen

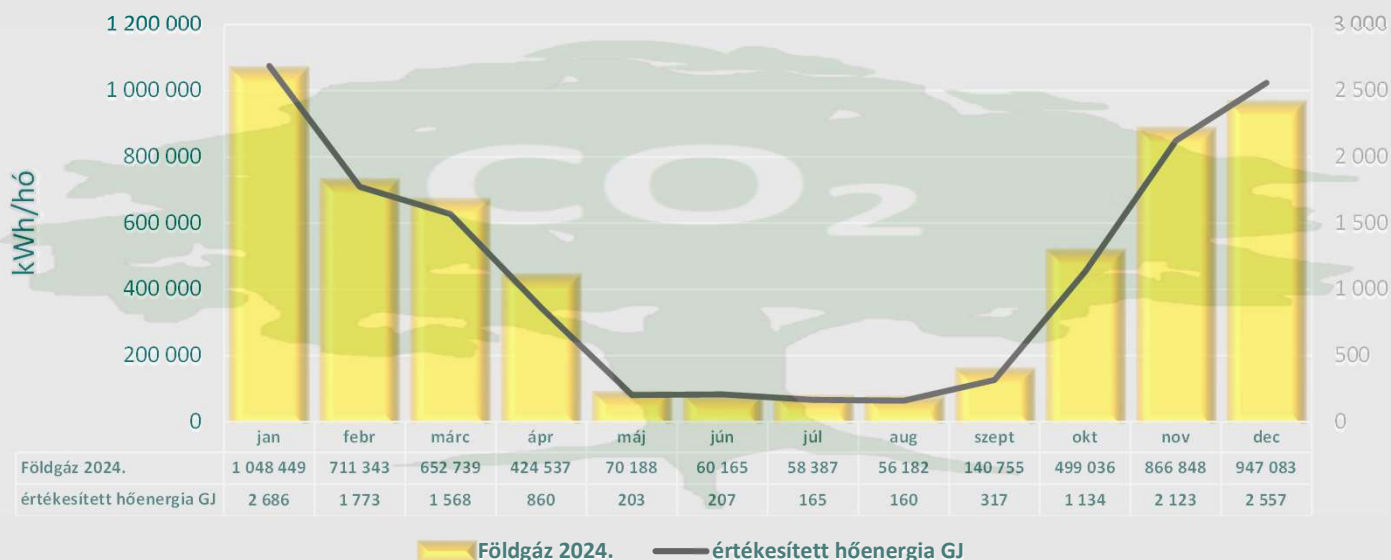


FAJLAGOS MUTATÓSZÁMOK

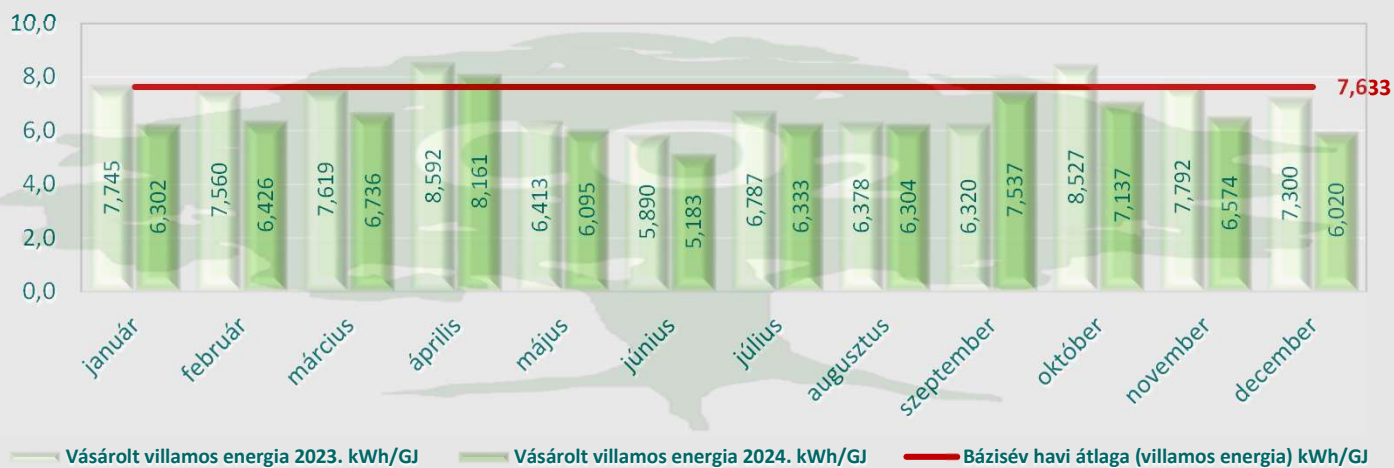

FAJLAGOS MUTATÓSZÁMOK

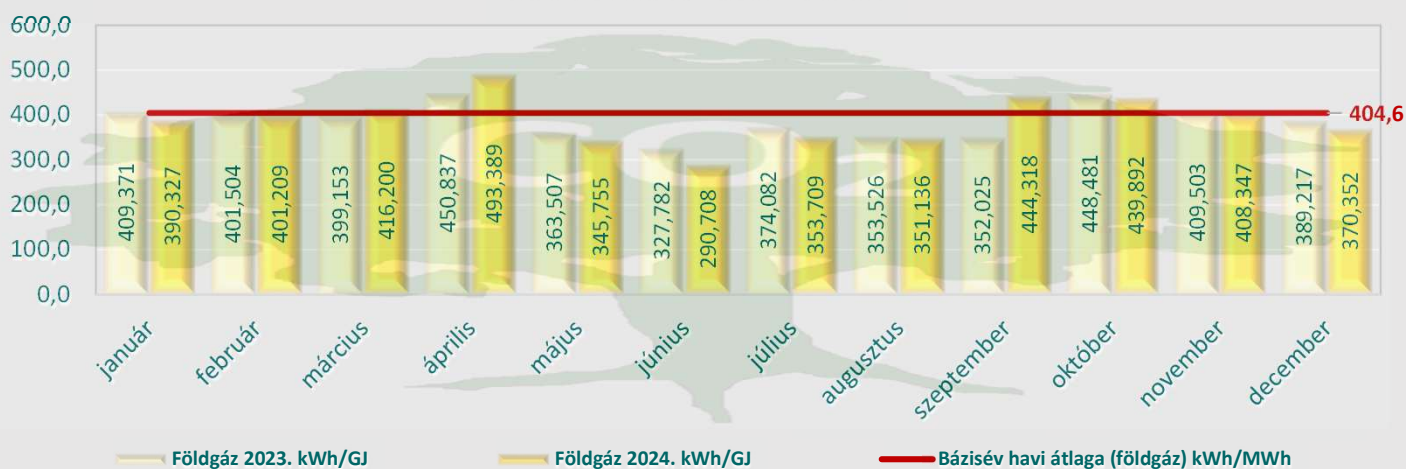


Fajlagos energiafelhasználások és havi átlaghőmérsékletek változása a bázis évhez képest

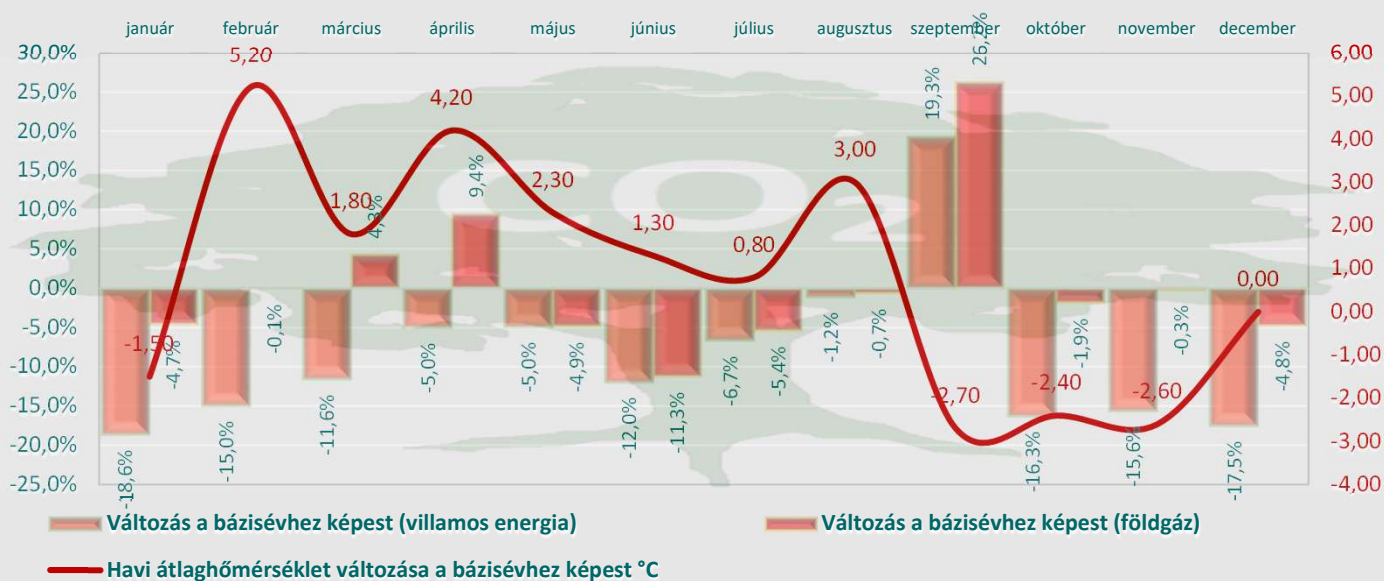

A TERMELÉSI ÉS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK KIÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN: A fajlagos villamosenergia-felhasználás javult a bázisévhez képest. Távhő felhasználás nincs. A fajlagos földgáz-felhasználás romlott. PB felhasználás nincs.

KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK

CO2 kibocsátás megoszlása energiahordozónként 2024. éves

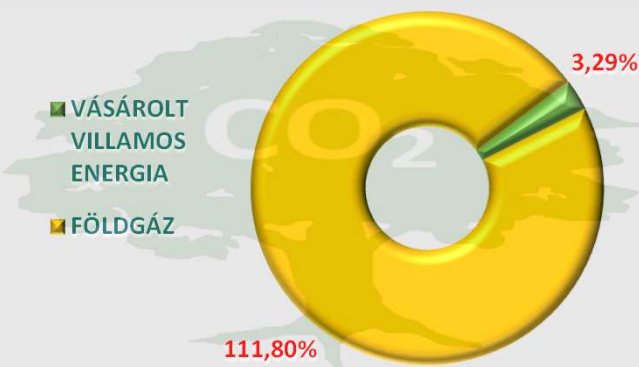

Az éves értékesített hőenergia (GJ) a bázis évhez képest 25 %-kal nőtt.

A FELHASZNÁLT ENERGIA CO₂ KIBOCSÁTÁSA

1 151 tonna/év

Az összes végsőenergia felhasználás a bázis évhez képest 24 %-kal nőtt, ugyanakkor az összes CO2 kibocsátás 23 %-kal nőtt.

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Passzív eléérés:	100%	Aktív eléérés:	2 fő
------------------	------	----------------	------

SZEMLÉLETFORMÁLÓ INTÉZKEDÉSEK	>	szemléletformáló plakátok kihelyezése
	>	oktatás
	>	





ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELŐ INTÉZKEDÉSEK/JAVASLATOK

A Társaság menedzsmentje elkötelezett az energiahatékonyági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták alkalmazásában, az energiafelhasználás csökkentésében, folyamatosan figyelemmel kíséri az energiafelhasználás változását, valamint az energiahatékonyági intézkedések megvalósítását.

JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK	>	napelem telepítés
	>	
	>	



Takács László energetikai auditor szerződés alapján nyújt energetikai szakreferensi szolgáltatást a Társaság részére. Ennek keretében havi jelentések készültek, amelyek a Társaságtól kapott információkon és adatokon alapulnak.

Jelen éves jelentés a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyagságról, a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyagságról szóló törvény végrehajtásáról és a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet figyelembevételével készült a Társaság részére a korábbi havi jelentések felhasználásával.